פרט 141
מפל בקיר כביש שילה

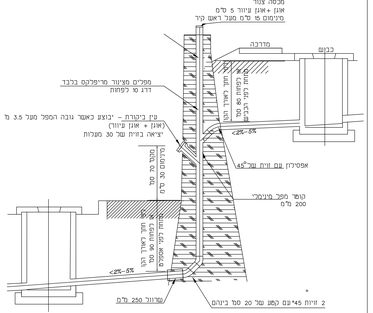

הערה: נדרש לאפשר גישה חופשית לצינורות הביקורת במפל בקיר ואין לחסום אותם עם גידור או בינוי אחר.
מפל הביוב יהיה פוליאתילן PE100, מדרג SDR17 משוחה לשוחה (לכל אורכו)

פרט 12
שוחת ביוב

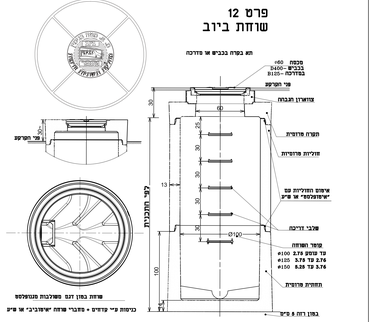

- יש לודא שאין מערבות בבנצ'ים בכניסות לחאים
- אין לכצע קידוחים לשוחות בטפת
- אין לכצע בנצ'ים בטפת
- יש להסכים לוגו של המועצה על מכסי השוחות

כניסות צדדיות לשוחה יהיו לפחות בגובה 3/4 מהציר מעל התחתית.

מכסה ביוב מבטון+
לוגו מוזעבה מוסבנ על המכסה פלדה
יש לחוסיף מספר סידורי רץ

פרט 4
ברז כיבוי אש "3 (יסופק עם גלגל פתיחה 3 זרועות)
מאלומיניום

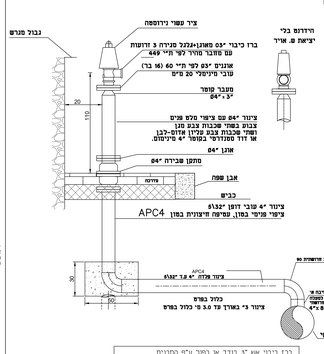

פרט 5
מנוף חוצץ על קרקעי
עם הידרנט

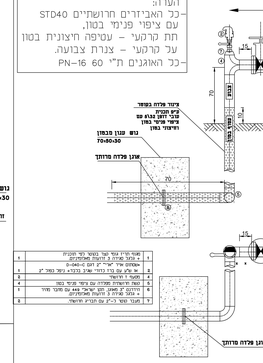

הערה:
-כל האביזרים חרושתיים STD40
עם ציפוי פנימי בטון,
חת קרקעי - עטיפה חיצונית בטון
על קרקעי - צנרת צבועה.
-כל האוגנים ת"י 60 EN-16

1	מאבר מיים בסוד מאבר מיים בסוד	
2	מ. מסד מ.ד.ד. דוגמת אמתבמ	
3	אטבים אל "ר" לפי D-040	
4	מ. מלא מן נה נדוד ראבן נדוב ע"פ נשר נשר "ר	
5	מסבל ד.ד.ד.מ	
6	מאת דוגמת מלה מן ציפוי אריאי בטון	
7	מיוכן ל" מאבן חוק ראל" ציפוי מחבר מיוד	
8	מיוכן ל" מאבן חוק ראל" ציפוי מחבר מיוד	
9	מעבר מחר ר.כ.ל מן תכנית חיצונית	

פרט 8 - הכנה חיבור מגרש למים
חיבור "4

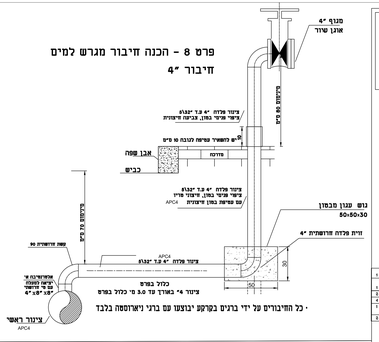

פרט 13
הכנה לחיבור מגרש לביוב

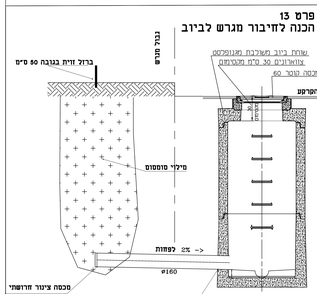

כאשר עומק השוחה אביה מתחברים מעל 1.70 מ' יש לכצע מפל חיצוני.
•כניסות צדדיות לשוחה יהיו לפחות בגובה 3/4 מהציר מעל התחתית.
על פי הנחיות משרד הבריאות.
כאשר הו הביוב חוצה הו מים, אם אין מרחק אבני של 0.7 מ' בין דופן הו המים לדופן הו הביוב, יש לכצע שרוול 250 ממ PVC SN-8.

פרט 11 חתך טיפוסי לקו ביוב

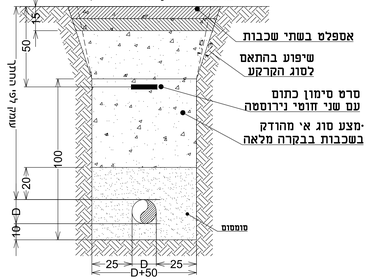

הערה: כאשר עומק התעלה מעל 1.00 מ' יש לבצע שפופים צידיים לתעוגת מפולות. יש לבצע את החפירות בהתאם לתקנות הבטיחות טבע 5081 והעדכון, לרבות דיפון התעלה.
• בבנישים מיכלי חוזר מצע סוג א' מהודק בשכבות של 20 מ"מ
לאחר הידוק לצפיפות של 98% מודיפייד.
בשטחים אחרים המיכלי מחומר מובחר נקי מאבנים מהודק בשכבות.

פרט 1
חתך טיפוסי לקו מים או סניקה

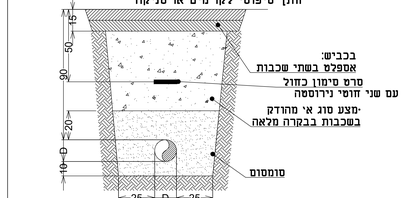

שיפוע הדפונת על פי סוג הקרקע ובהתאם להנחיות הבטיחות ויועץ הקרקע.
• בבנישים מיכלי חוזר מצע סוג א' מהודק בשכבות של 20 מ"מ
לאחר הידוק לצפיפות של 98% מודיפייד.
בשטחים אחרים המיכלי מחומר מובחר נקי מאבנים מהודק בשכבות.

פרט 15
מפל חיצוני לשוחה

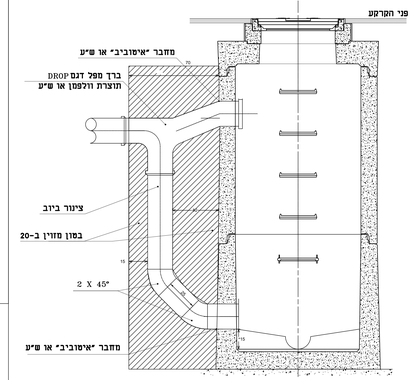

•כניסות צדדיות לשוחה יהיו לפחות בגובה 3/4 מהציר מעל התחתית.

neyhi kj. A "4
בחוך גישה 350x220 עומק 60

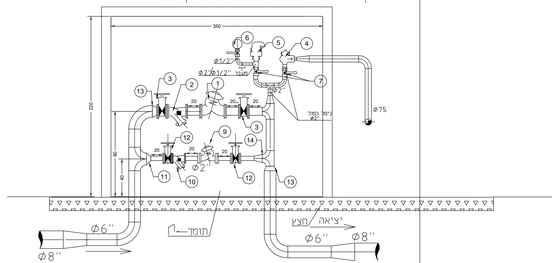

מס	אביזרי גמל מקטין לחץ כניסה	∅	כמות	
1	מקטין לחץ בדמי מאוגן WW-04-720-Y-C-16-EV-NN-N-VP	4"	1	PN16
2	שסתום אל חזרתי WW-4"-70F-EN-Y-C-16-EB	4"	1	PN16
3	מנוף חרדי לצד מאוגן	4"	2	PN16
4	פורק לחץ WW-2"-73G-A-C-BP-EV-NN-N	2"	1	PN16
5	שסתום אויר D-040 ארי או ש"ע	2"	1	PN16
6	מד לחץ גלצ'ציון עם בדוון תכת דרכי	1/2"	1	PN16
7	ברז בדווי "שביב"	2"	2	PN16
8	ברז כדורי	2"	2	PN16
9	מקטין לחץ בדמי מאוגן WW-02-720-Y-C-16-EV-NN-N-VP	2"	1	PN16
10	מסנן WW-2"-70F-EN-Y-C-16-EB	2"	1	PN16
11	מעבר קוטר מ"-6 ל"-2		2	PN16
12	מנוף חרדי לצד מאוגן	2"	2	PN16
13	מעבר קוטר מ"-6 ל"-4		2	PN16
14	מעבר קוטר מ"-4 ל"-2		1	PN16

מקטין הכחש נעול בגישה
נחוני ציוון האביזרים יופיע ע"ג התווויה

צינורות ברזל
ציור עם קרקעי-פכלה .G.R.P ע.ב. "32,"4 ציפוי מגיני בטון וצבעיה חיצונית
ציור חת קרקעי-בכד עם נפפון ש"ו המעריה מפפון בטון APC-4

רום מסוגרני (מקסון הכרי)- +146
רחוק כניסה 8.4 אל (+830)
רחוק יציאה 3.4 אל (+820)
מרום רחוק לכון רמ.ד אל

7 עדכון הערות מיוצה	2.06.20	בסמח	
6 עדכון מיום מפל כבר	31.03.20	בסמח	
5 עדכון ליאור הערות מיוצה	22.01.20	בסמח	
4 עדכון ליאור הערות מיוצה	16.01.20	בסמח	
3. עדכון	7.11.19	בסמח	
2. עדכון	21.8.19	בסמח	
1. עדכון	17.8.19	בסמח	
מס עדכון	תאריך	שם	

נבדק	נבדק	N בכיבוי

מגיש
מ.א מטה בנימין

מתכנן
א. בלאו מהנדסים בע"מ
02-6763080 02-6769250
רח' הברזית 7 נילה ירושלים 93895
office@blau-arg.co.il

א. בלאו	בסמח	בסמח

שם הפרויקט
קרית מיעוד בשילה- מובה וסביבה בפוזה

מהנדס מקצוע

מספר שרטוט	17683	מהדורה	
תאריך	23.07.19		
קנ"מ			